


PRESE E BREVI LINEE BT

Appendice 3


Scheda tecnico-Informativa

Distanze tra cavidotti e tubazioni metalliche interrate

Negli incroci tra cavidotti e tubazioni metalliche interrate deve essere mantenuta una distanza di almeno 0,30 m misurata tra le superfici affacciate.

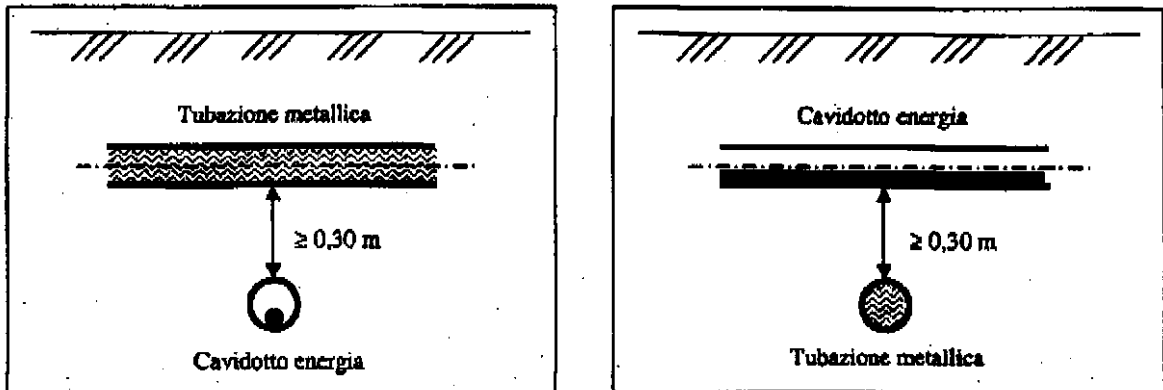

Nei percorsi paralleli tra cavidotti e tubazioni metalliche interrate deve essere mantenuta la maggiore distanza possibile. In ogni caso la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le superfici affacciate delle due tubazioni deve essere di almeno 0,30 m.

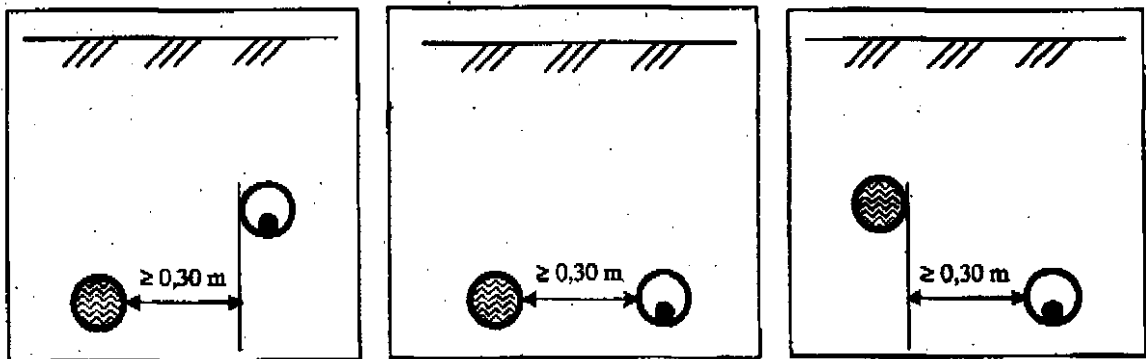

Distanze inferiori possono essere ammesse solo previo accordo tra gli esercenti dei due servizi.

Distanze tra cavidotti e serbatoi metallici interrate contenenti liquidi o gas infiammabili

